

ตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศของพนักงานศึกษาชาย 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



กรมส่งเสริมการศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

LOCATION


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

PROJECT TITLE

ดำเนินงานติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
เม้าท์ภาคการศึกษา 1

OWNER


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

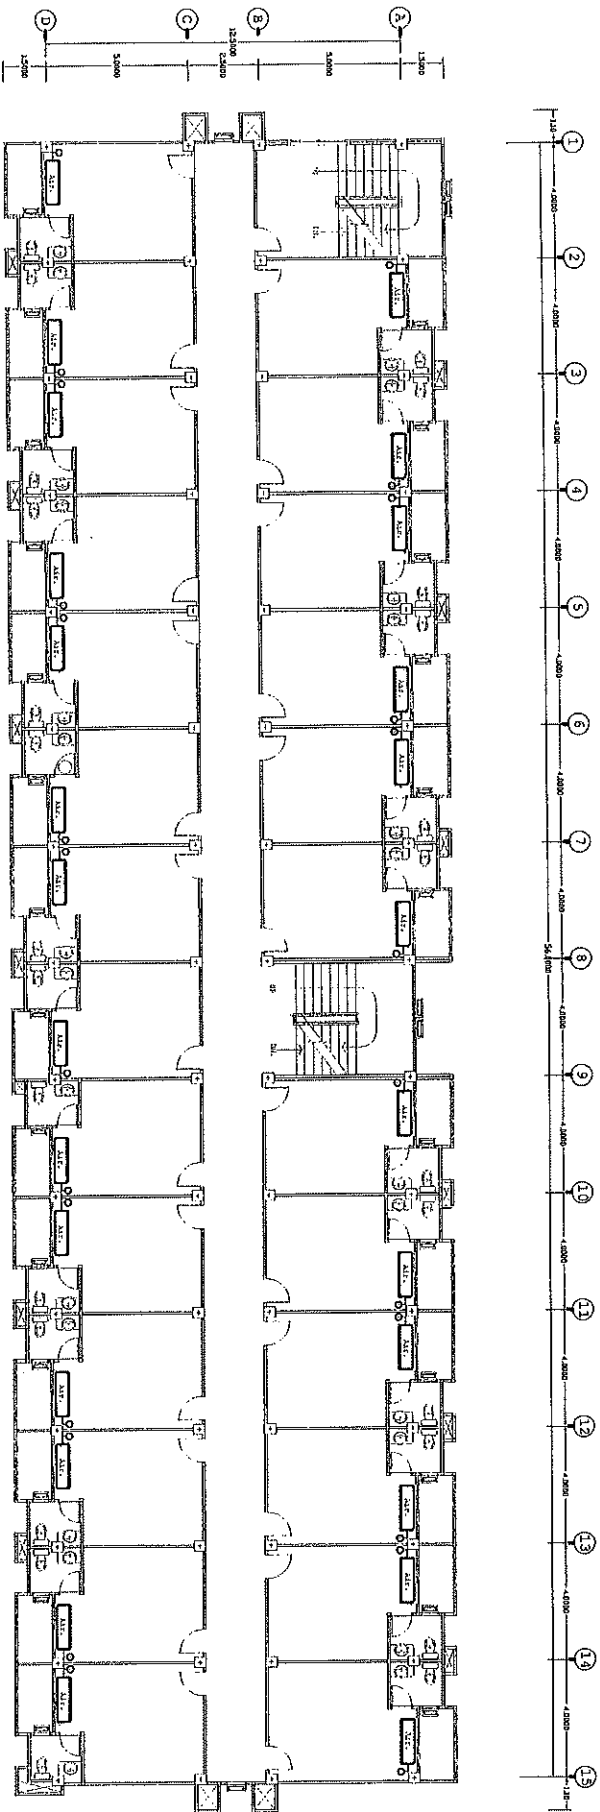

Air.

เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้ง ขนาด 15,000 บีทียู

แบบแปลนพื้นที่ 2
SCALE 1 : 200



DRAWING TITLE

แบบแปลนพื้นที่ 2

DATE : DRAWING NO. :
SCALE : 1:25 A-00

NOTES



สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

LOCATION


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

PROJECT TITLE

คู่มือแปลนติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
ชนิดตู้แยกตัวขนาด 1

OWNER


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

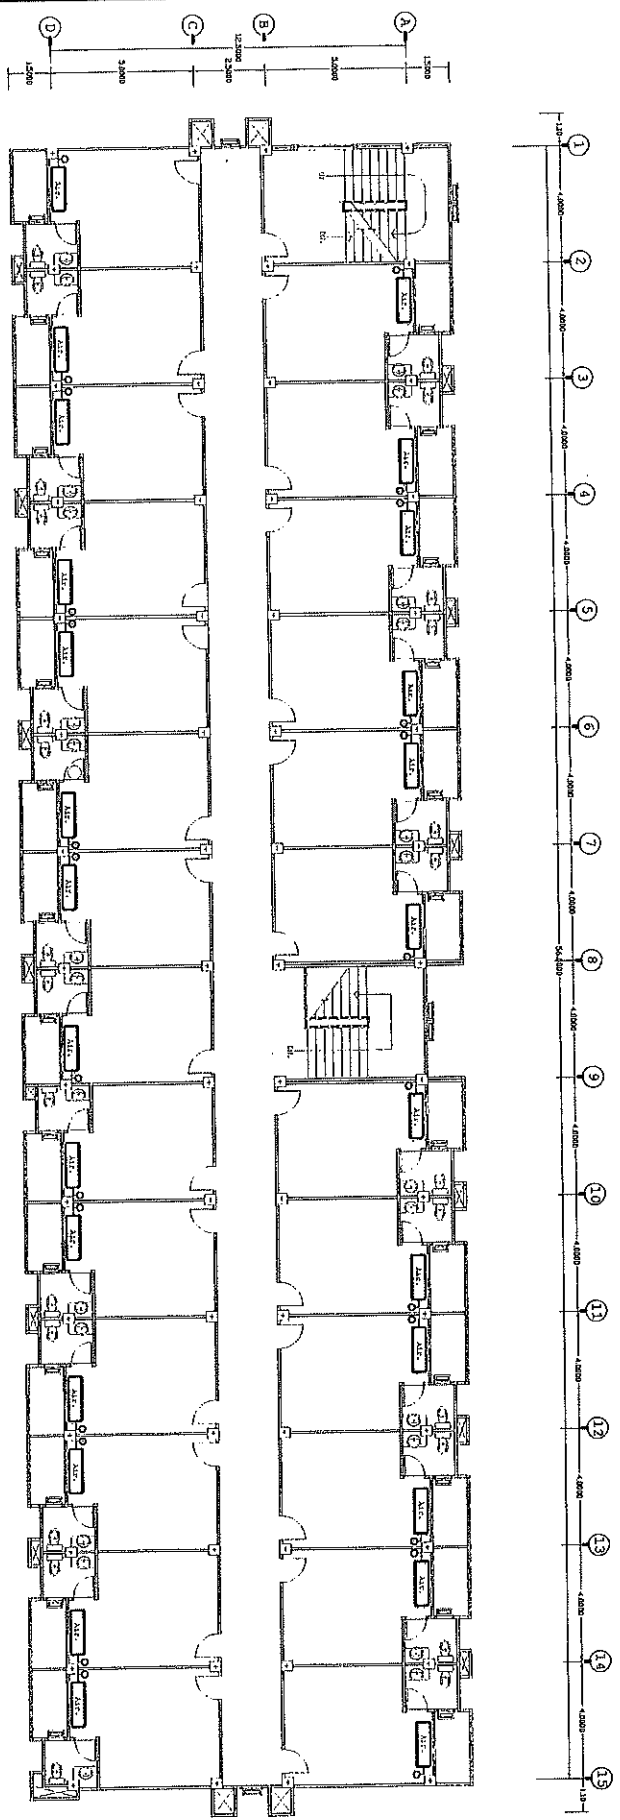

A.I.C.

เครื่องปรับอากาศแบบตู้แยกตัว ขนาด 15,000 บีทียู

แปลนพื้นที่ที่ 3
SCALE 1 : 200




แปลนพื้นที่ที่ 3

DATE : DRAWING NO :

SCALE : 1:200 A-00

NOTES

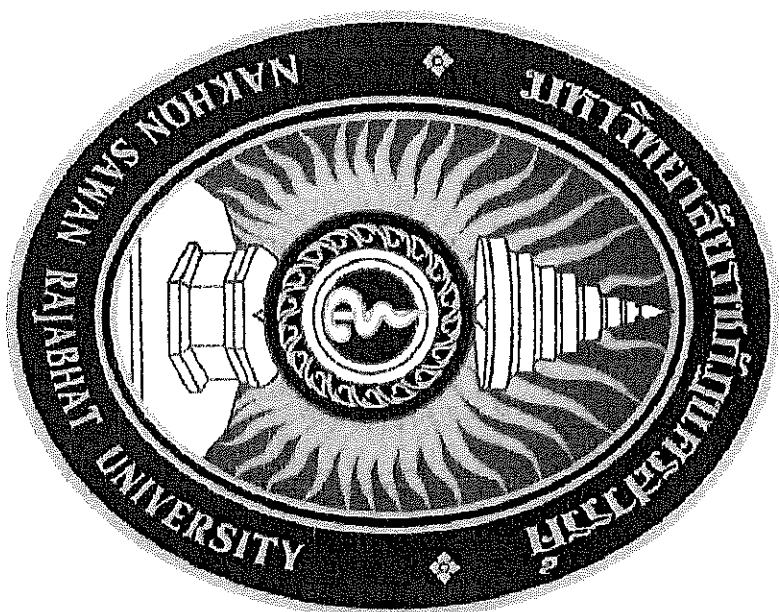

ตำแหน่งที่ตั้งศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

